



Detekčný systém Seitron

SEGUGIO WIRELESS



Meratex, s.r.o.
Vozárova 5
040 17 Košice

tel.: 0907992078
tel.: 0905981084
www.meratex.sk

Predaj a servis



SEGUGIO WIRELESS

Bezdrôtový
domový detektor
úniku CH₄



- Napájanie 230 V
- Vymeniteľný snímač CH₄ (životnosť 5 rokov)
- Gombík TEST – alarm, porucha, LED
- Rádiová komunikácia – frekvencia 868 MHz
- Ďaleký dosah – bez kabeláže
- Relé výstup pre NO a NC ventily
- LED kontrolky – indikácia stavu
- Bzučiak - ALARM

SEGUGIO WIRELESS

Bezdrôtový domový detekčný systém



Prijímač DRG 01M



Detektor CH4 Segugio



- **Až 10 detektorov**
- 2 x relé výstup – ALARM a PORUCHA
- Solenoidný ventil – STOP plyn
- Kabeláž iba medzi prijímačom a ventilom

SEGUGIO RESIDENCE WIRELESS


Bezdrôtový
detekčný systém
pre bytové domy



Prijímač DRG 02M



Detektor CH4 Segugio

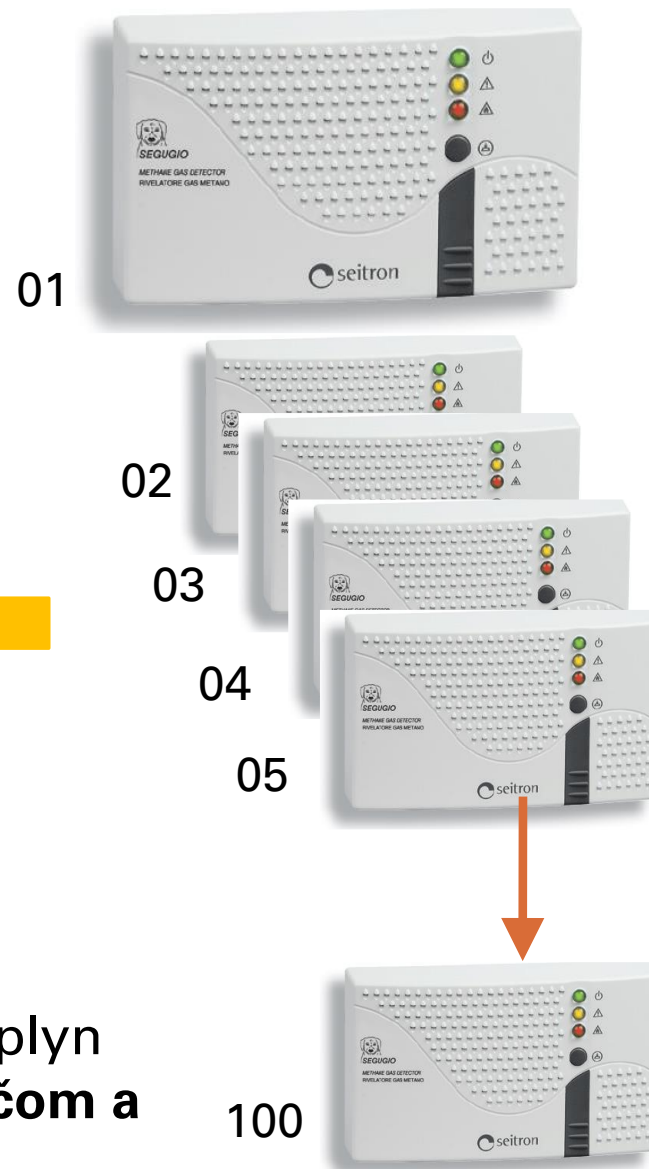

- **Až 100 detektorov**
- 2 x relé výstup – ALARM a PORUCHA
- **Displej – status systému**
- Solenoidný ventil – STOP plyn
- Kabeláž iba medzi prijímačom a ventilom

SEGUGIO RESIDENCE WIRELESS

Bezdrôtový
detekčný systém
pre bytové domy



- **RÁDIOVÝ DOSAH AŽ 8 POSCHODÍ**
- **RÁDIOVÁ FREKVENCIA 868 MHz PRE RIADENIE DOMÁCICH WIRELESS ZARIADENÍ (termostaty, detektory, alarmy)**
- **BEZ RUŠENIA WIFI A BLUETOOTH**

Detektor CH4 Segugio



Prijímač DRG 02M



SEGUGIO RESIDENCE WIRELESS

Bezdrôtový
detekčný systém
pre bytové domy





RIEŠENIE PRE 10 – 12 POSCHODOVÉ DOMY

AKTÍVNA ANTÉNA DAO 411

- Rozšírenie
rádiového dosahu
- Umiestnenie
medzi krajnými
detektormi a
prijímačom

Detektor CH4 Segugio



Prijímač DRG 02M



SEGUGIO RESIDENCE WIRELESS

Bezdrôtový
detekčný systém
pre bytové domy



Prijímač DRG 02M



DISPLEJ

- Automatické párovanie detektorov
- Uložená adresa detektora 001 až 100
- Indikácia alarmu v byte – ALARM 001
- Indikácia poruchy detektora v byte – FAULT 001
- Meranie sily signálu – LED + ikona

SEGUGIO RESIDENCE WIRELESS

Bezdrôtový
detekčný systém
pre bytové domy





JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Detektor CH4 Segugio




Prijímač DRG 02M

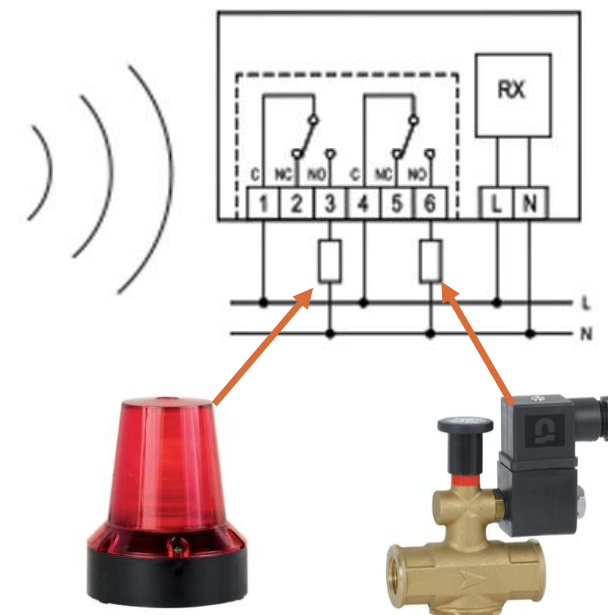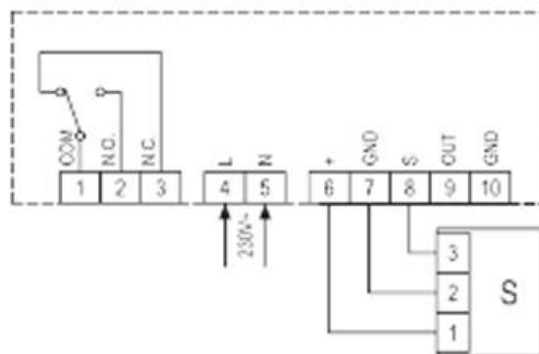

SEGUGIO RESIDENCE WIRELESS

Bezdrôtový
detekčný systém
pre bytové domy

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

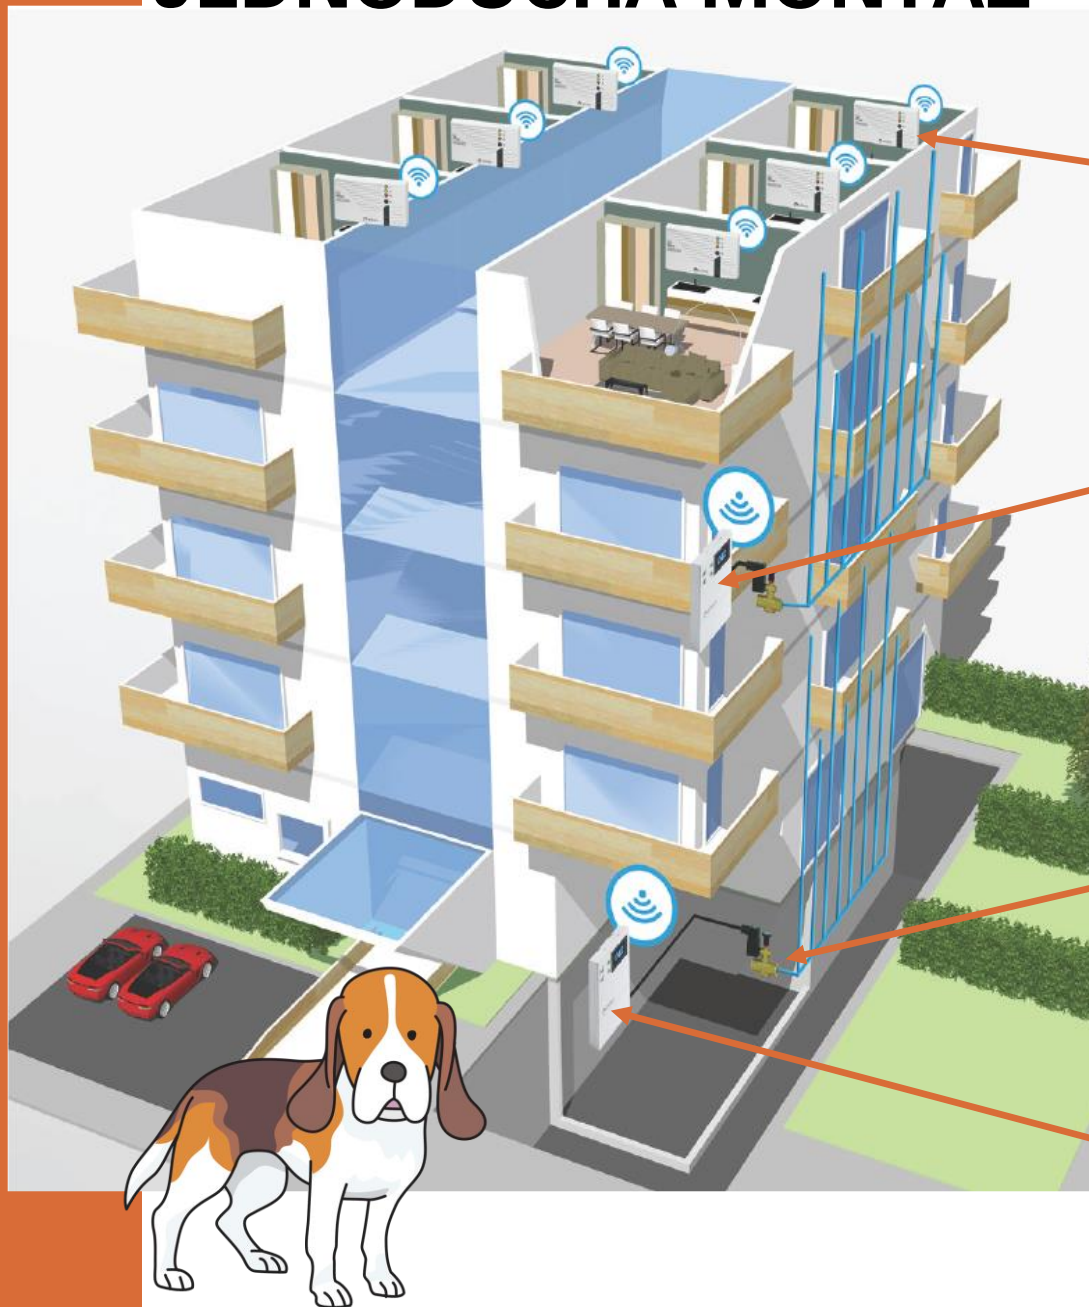

Detektor CH4 Segugio



Repeater – aktívna anténa



Elektromagnetický ventil



Prijímač DRG 02M



SEGUGIO RESIDENCE WIRELESS

Bezdrôtový detekčný systém pre bytové domy



CERTIFIKÁT

Medzinárodná norma: STN EN 50194-1

Elektrické prístroje na detekciu horľavých plynov v obytných budovách. Časť 1: Skúšobné metódy a požiadavky na prevádzkové vlastnosti



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
420138 Milano - via Quintilano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
email: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.200.000

CA06.00281
SN.M000HZ

PID:
06350100
CID:
CN.30001Q

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SEITRON SPA a Socio Unico
VIA DEL COMMERCIO 9/11
36065 MUSSOLENTE VI
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-CIG

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.



per i seguenti prodotti
**Rivelatori di gas per uso
domestico**
(Mod. **SEGUGIO PLUS M;**
SEGUGIO PLUS L)

for the following products
Gas detectors for household use
(Models **SEGUGIO PLUS M;**
SEGUGIO PLUS L)

Emesso il / Issued on **2012-05-23**
Aggiornato il / Updated on **2018-01-24**
Sostituisce / Replaces **2015-10-16**

Scupol Benvenuti
IMQ S.p.A. COG



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
420138 Milano - via Quintilano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
email: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.200.000

CA06.00281
SN.M000HZ

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on **2012-05-23**
Aggiornato il / Updated on **2018-01-24**
Sostituisce / Replaces **2015-10-16**

Prodotto | Product

Rivelatori di gas per uso domestico
Gas detectors for household use

Concessionario | Licence Holder

SEITRON SPA a Socio Unico
VIA DEL COMMERCIO 9/11
36065 MUSSOLENTE VI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-CIG

Costruito a | Manufactured at

PL30007D CL3000C

36065 MUSSOLENTE

VI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione
sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above
above listed.

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
EN 50194-1:2009

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
EN 50194-1:2009

Rapporti | Test Reports

CG17-0020180-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di prodotto / Product **Rivelatore di gas / Gas detector**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V ac**
Frequenza nominale / Rated frequency **50 Hz**
Grado di protezione contro l'umidità / Degree of protection against moisture **IP42**
Installazione / Installation **Fissa / Fixed**
Tipo di collegamento / Type of connection **Permanentemente collegato alla rete di alimentazione / Permanently connected to main voltage**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.FIN001

Marca / Trade mark **SEITRON**
Modello / Model **SEGUGIO PLUS M**
Tipo di gas rivelato / Detected gas **Metano / Methane**
Tipo di sensore / Type of sensor **Semiconduttore / Semiconductor**
Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230 V ac**
Taratura gas / Gas calibration **10% LIE**

AR.FIN002

Marca / Trade mark **SEITRON**
Modello / Model **SEGUGIO PLUS L**
Tipo di gas rivelato / Detected gas **GPL / LPG**
Tipo di sensore / Type of sensor **Semiconduttore / Semiconductor**
Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230 V ac**
Taratura gas / Gas calibration **10% LIE**

SEGUGIO RESIDENCE WIRELESS

Bezdrôtový
detekčný systém
pre bytové domy



SERVIS - SKÚŠKY FUNKČNOSTI

Doporučujeme:

- Pravidelná vizuálna kontrola prijímača – status detektorov (hlásenie poruchy, rádiový dosah) – doporučujeme 12 x ročne (mesačné intervaly)
- Pravidelné skúšky detekčného systému bez plynu – gombík TEST, kontrola vypnutia ventilu – doporučená lehota 2 x ročne
- Skúšky s kalibračným plynom – skúška spustenia alarmu a vypnutie prívodu plynu
- **Ideálne, aby bol v každom dome zaškolený obyvateľ – najlepšie zástupca – na vykonanie skúšok**